

SODEUM S.L.
A/A D. Joaquin Fernandez Garro
Plaza de la Constitucion nº 10 (UMBRETE)

41806-SEVILLA

Nuestra referencia: 7601 **Fecha:** 25/01/2007

Asunto: Planos de instalaciones afectadas.

Muy señor nuestro:

Contestando a su escrito del pasado 1/5/2007, con registro de entrada en nuestras oficinas de fecha 1/18/2007, en el que se interesan por el trazado de las instalaciones de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. en el termino municipal de Umbrete, para la ejecución de su proyecto de Parque Empresarial de Umbrete, en la que tienen previsto actuar, adjunto remitimos plano donde queda reflejado el trazado de las instalaciones de Sevillana Endesa, que corresponden a líneas de Media Tensión. Para mas exactitud del itinerario de nuestras redes, aconsejamos utilice un equipo de radar.

Se adjuntan planos de: Esquema de la red

En cualquier caso estamos a su disposición para aclarar cualquier duda, así como para el replanteo de las instalaciones, antes de que ustedes inicien las obras en Tomares en la Avda. del Aljarafe S/N teléfono 954657800, señor Juan Luis Gonzalez de Eiris, José Ramon Palomar Cano o Manuel Marin Valle

Como información adicional y de carácter general, podemos establecerles los siguientes puntos, que consideramos interesantes de su conocimiento:

Las instalaciones eléctricas discurren por zonas de dominio publico, preferentemente bajo los acerados de las calles urbanizadas.

Las instalaciones eléctricas subterráneas están señalizadas mediante una cinta plástica de color naranja o amarillo en las que puede leerse el siguiente mensaje ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS.

Los conductores descansan en un lecho de arena y sobre estos se coloca, habitualmente, una protección de tipo cerámico, también pueden existir conductores por canalización bajo tubo.

Todos los cruzamientos de la vía publica se realizan bajo tubo.

La profundidad de los conductores es variable, dependiendo en muchas ocasiones de los movimientos de terreno que se producen tras el tendido de los mismos, debiendo entenderse que pueden encontrarse a una profundidad que oscile entre 50 cm y los 2m.

Las reparaciones en los cables subterráneos son costosas y pueden alcanzar valores superiores a seis mil euros.

Esperamos que estas indicaciones les ayuden a aclarar las dudas que se les pueden plantear y les rogamos la máxima atención en sus actuaciones evitándoles de esta forma gastos importantes, que correrían de su cuenta en caso de producir daño a los conductores.


A la espera de haberle atendido satisfactoriamente, le saludamos atentamente,



sevillana endesa
Nuevos Suministros
Delegación Aljarafe (Tomares)

Fdo.: José Celestino Recacha Maguilla

UMBRETE

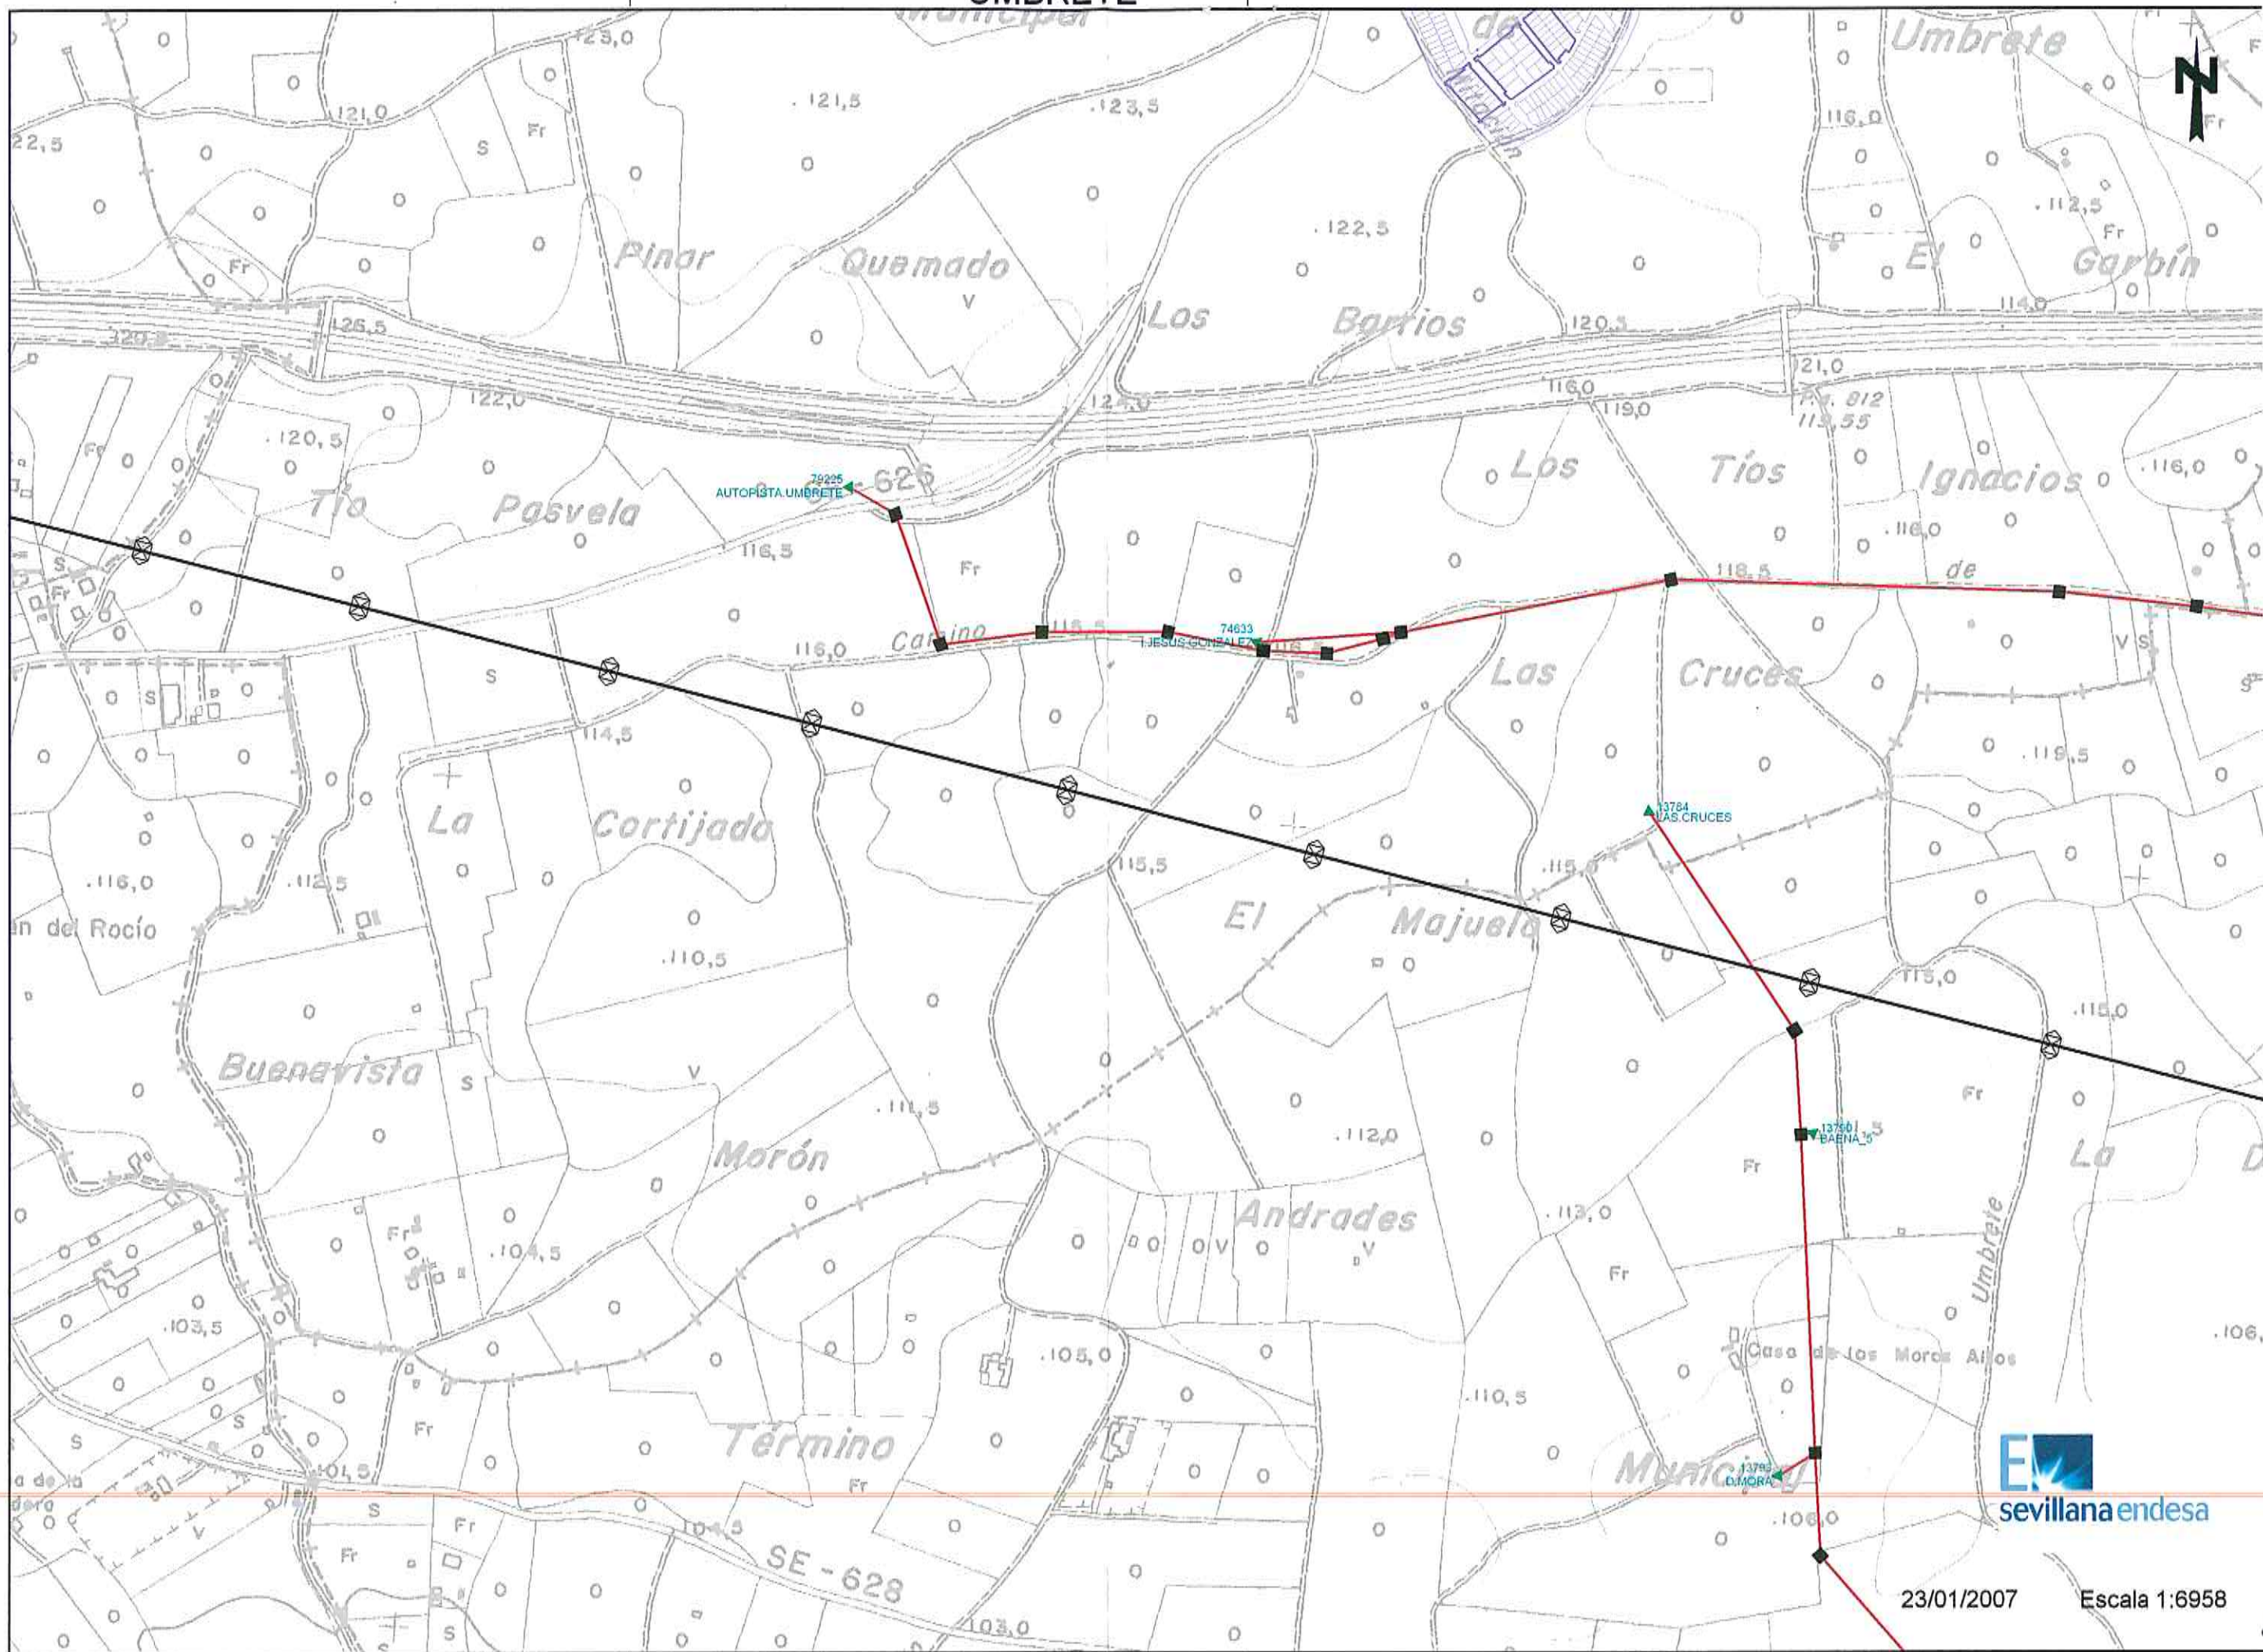

23/01/2007 Escala 1:6958